

# Ventilationsregulator (Regulator 1 är rumstemperaturregulator, rum / Tilluft temperatur kaskadregulator, eller tillufttemperaturregulator)

## Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B Bastyp A

Stor bokstav = fysisk ingång eller utgång

X = univercell ingång  
Y = analog utgång  
O = reläutgång

730 720 = endast tillgänglig i dessa typer

Liten bokstav = intern signal

x = analog eller digital  
a = analog  
d = digital  
i = puls  
p = kopplingsignal  
y = y-signal

Starta konfiguration

▼ = från här  
■ = till  
Från stor bokstav till stor bokstav  
Från liten bokstav till liten bokstav

○ = Eller val

□ = Och val

↓ = förkommando

↕ = starkkommando

↙ = analog utgång

↘ = 2-läges utgång

⚡ = larm

↺ = återföringsignal

☁ = manuellt driftval

📅 = genom datum


🕒 = tidkanal

📅 = semester


📅 = specialdag

🔥/❄️ = värme / kyla

Ingångar

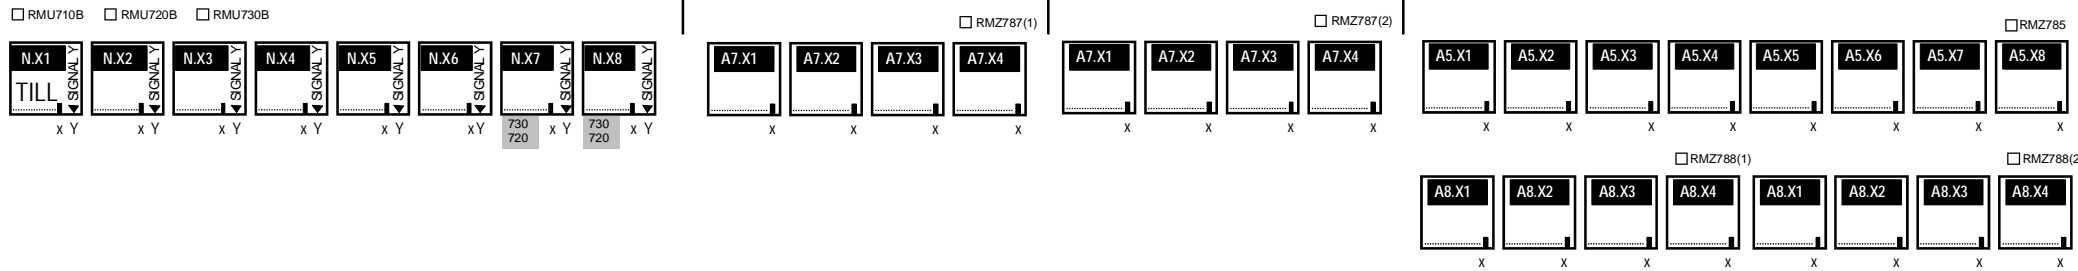

3150B01 en

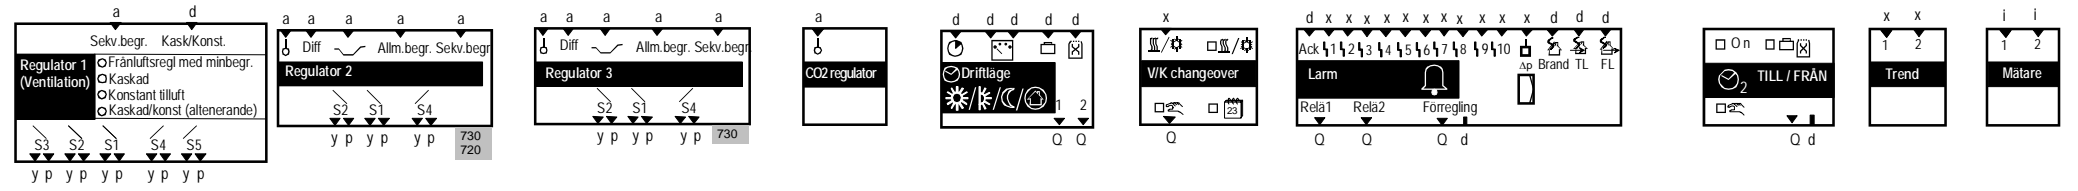

Funktionsblock

